



图集号：辽 93J805

辽宁省城乡建设规划设计院编制
1994

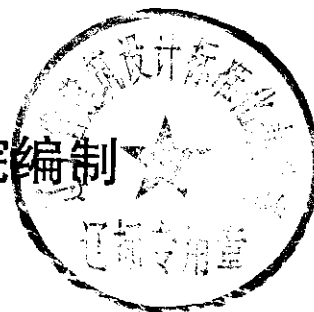

2006年039

医疗建筑配件

主编单位负责人

赵福范

技术审定人

武所君

主编单位技术负责人

刘广栋

设计负责人

赵娟

批准部门：辽宁省建设厅

批准文号：辽建发（1995）13号

主编单位：辽宁省城乡建设规划设计院

统一编号：DBJT05—59

实行日期：1995年3月1日

图集号：辽93J805

目 录

目录（一）.....	1	遮光通风窗（一）.....	15
目录（二）.....	2	遮光通风窗（二）.....	16
说明.....	3	遮光通风窗（三）.....	17
一、放射科		遮光通风窗（四）.....	18
X光洗片池详图.....	4	平开X光防射线门.....	19
X光洗片池详图.....	5	推拉X光防射线门.....	20
放射科暗室凉片架、工作灯（一）.....	6	推拉X光防射线门.....	21
放射科暗室看片灯、工作灯（二）.....	7	推拉X光防射线门.....	22
传片箱.....	8	遮光转门.....	23
控制台操作室.....	9	固定铅屏风.....	24
控制台操作室.....	10	放射线墙面作法.....	25
暗室工作台.....	11	二、手术部	
暗室工作台.....	12	手术室洗手池.....	26
遮光通风窗（一）.....	13	手术室器械柜（一）.....	27
遮光通风窗（二）.....	14		

目 录

图集号 辽93J805

页 次 1

手术室器械柜(二)	28
单面看片灯	29
双面看片灯	30
手术室观察台	31
手术室观察台	32
三、病房部	
护士台大样(一)	33
护士台大样(二)	34
四、检验科	
检验台	35
检验台	36
检验台	37
无菌室化验台	38
无菌室化验台	39
通风柜	40
通风柜	41
五、理疗科	
吊杆大样	42
吊杆大样	43
六、制剂科	
无菌制剂传递窗	44
七、病理科	
解剖台大样	45

八、血库	
采血隔断	46
九、药房及洗污	
挂号收费窗口大样	47
药局窗下药柜大样	48
药局窗下药柜大样	49
化验窗口大样	50
十、供应科	
洗针池、洗涤池	51
洗玻璃管池、洗瓶池	52
污物泡洗池	53
焚烧炉详图	54
焚烧炉详图	55
十一、门诊部	
口腔科治疗室暗沟	56
口腔科暗沟及检查盖	57
隔音门	58
隔音门	59
隔音窗	60
隔音窗	61
隔电室门	62
隔电室窗	63

目 录

图集号	辽 931805
页次	2

说

明

- 一、本图集编制内容适用于大、中、小城市、县、镇一般综合性医院建筑，专科医院建筑亦可选用。
- 二、医疗建筑各种建筑处理需首先满足 JGJ49-88《综合医院建筑设计规范》要求。
- 三、本图集选用定型产品均以国内市场销售产品为主，编入的部分定型产品图中，只绘制与土建有关部分的施工图。
- 四、为使设计人员在设计过程中选用方便，在编制内容中部分尺寸采用变数式代号，同样作法采用不同材料，设计人员应在施工图中注明。
- 五、设计选新材料产品的规格、性能、颜色等由设计人员根据单体要求确定。
- 六、本图集中钢筋混凝土台板，洗槽均用 C20 细石混凝土，钢筋为一级钢，钢筋网绑扎、点焊均可，水泥砂浆，水磨石和瓷砖面层，制作时应遵照国内有关《施工技术操作规范》施工，力求光滑平整。

- 七、本图集中木材应选用上等木料，框料、扇料、台面一律做干燥处理，含水率不得大于 15%，用料标注尺寸为干燥、刨光后的净料尺寸，木材加工余量：单面刨光为 3 毫米，双面刨光为 5 毫米，木材干缩量为 4%—5%。
- 八、本图集中门窗五金除注明外，均按建筑工程预算定额中有关项目规定执行。
- 九、凡预埋木砖，贴墙木框应刷防腐油防腐处理，铁件刷樟丹防锈处理。
- 十、本图集中所注尺寸均以毫米为单位。
- 十一、施工时一定要严格按图纸要求施工，确保尺寸准确，加工精细，以达到医院建筑特有的整洁明快之效果。
- 十二、本图集详图索引方法：

图集编号




详图编号

详图所在图纸页次


说 明

图集号 辽 93J805


页 次 3

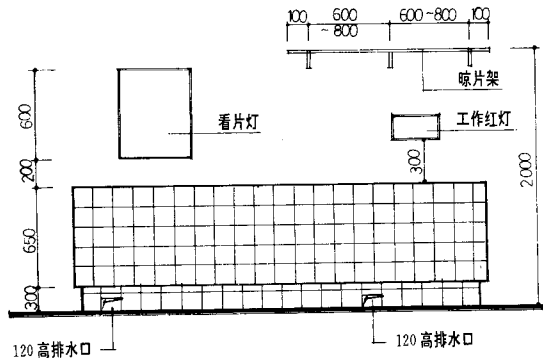


洗片池立面

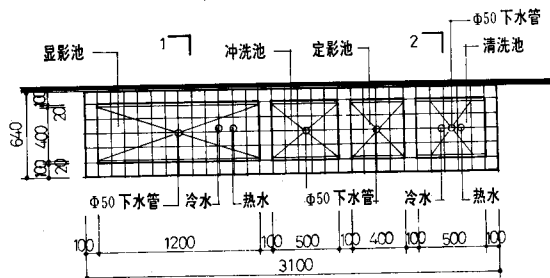

洗片池平面

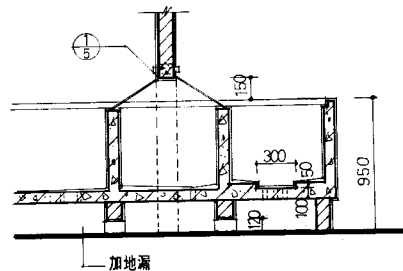

3—3 剖面


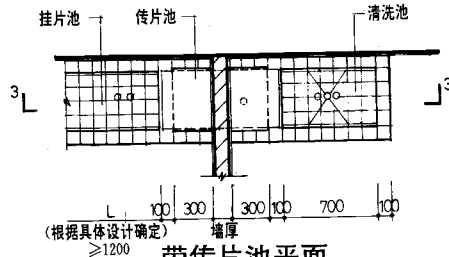


带传片池平面


X 光洗片池详图

图集号 辽 931805

页次 4

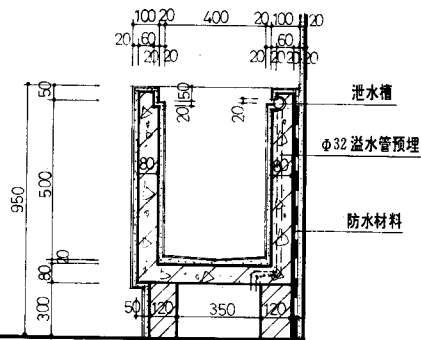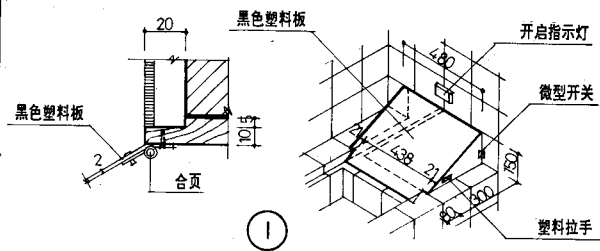

1—1 剖面

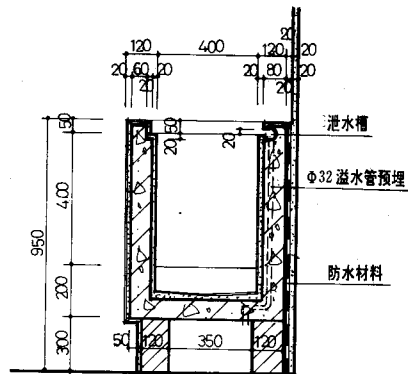

2—2 剖面


说明: 1. 洗池用C20细石混凝土预制, 内配 $\phi 6$ 钢筋150~200, 双向

2. 洗池内壁及外露面均贴耐酸瓷砖用耐酸砂浆勾缝, 颜色见单体设计。
3. 洗池内各水管预留孔洞, 需与设备专业配合。
4. 图中看片灯、晾片架、工作红灯仅为示意位置, 具体位置见单体设计。
5. 溢水管具体位置见单体设计。

X 光洗片池详图


图 集 号 辽 93J805

页次	5
----	---

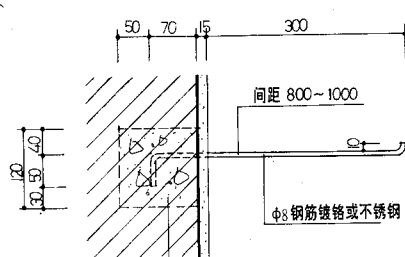


C20 细石混凝土卧牢


暗室挂片架



工作红灯(一)

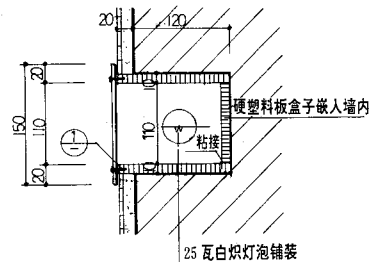


1—1 剖 面

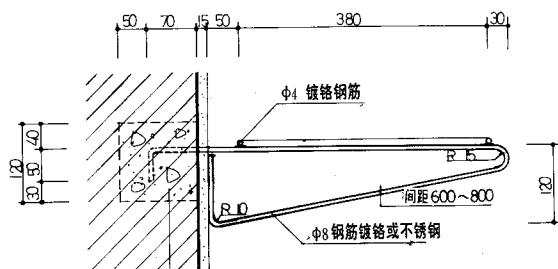

C20 细石混凝土卧牢

暗室晾片架

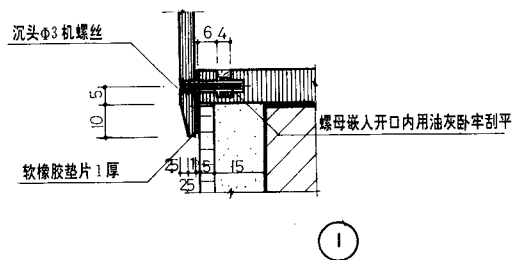


放射科暗室晾片架、工作灯(一)


图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	
----	--

6

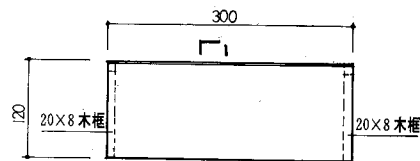


工作红灯(二)

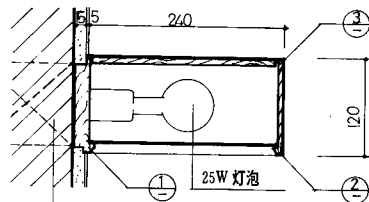


预埋木砖
90×90×60


1—1 剖面

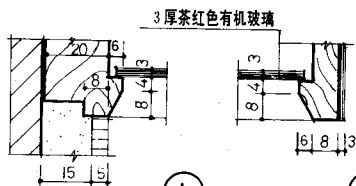


①




②



③




看片灯示意图

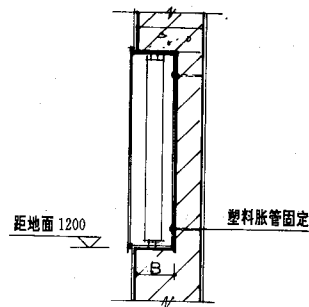


2—2 剖面

说明：看片灯为成品，图中H、L尺寸根据实际所购型号确定，本图立视仅为示意，图中B值亦根据成品厚度而定，成品看片灯也可采用明挂式，若选用非成品，可见手术部看片灯作法。


校 对 工 程 制 图

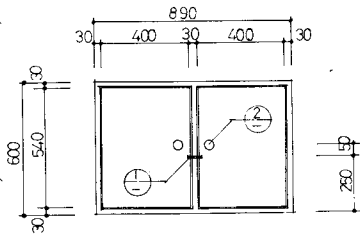


传片箱立面




传片箱剖面

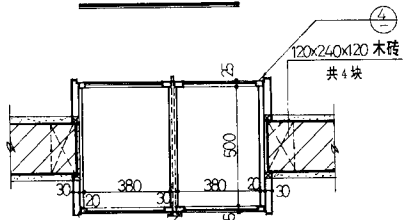


传片箱平面




1




2

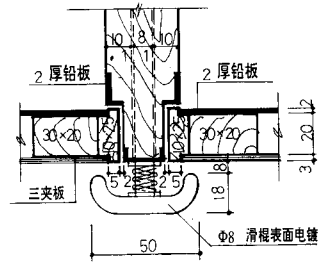

3

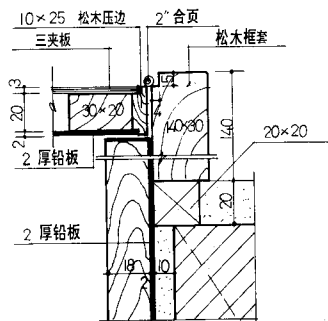


4

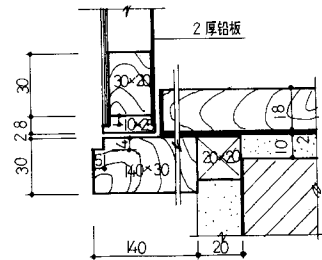


5


传片箱

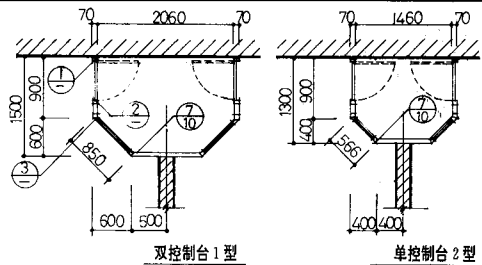

X 射线防护隔断平面

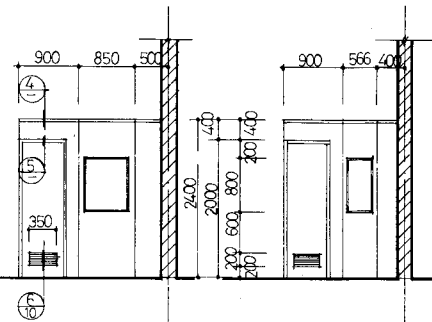

防护隔断展开立视

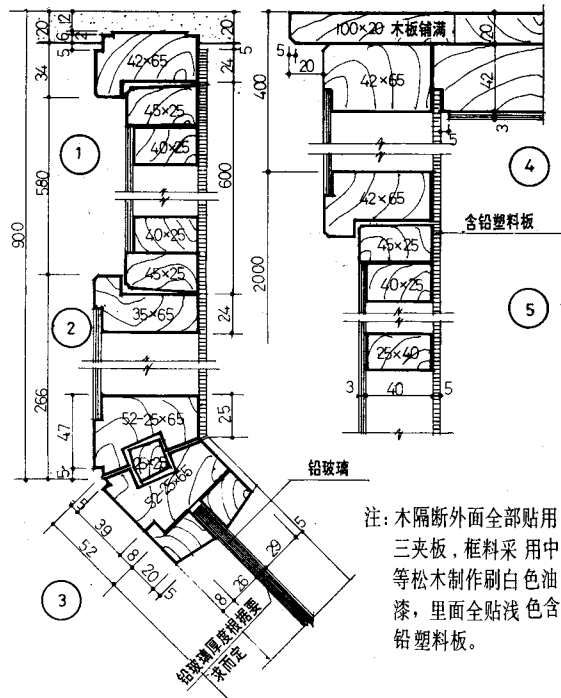


注:木隔断外面全部贴用三夹板,框料采用中等松木制作刷白色油漆,里面全贴浅色含铅塑料板。


控制台操作室

图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	9
----	---

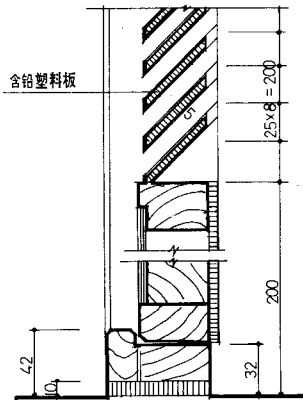


6

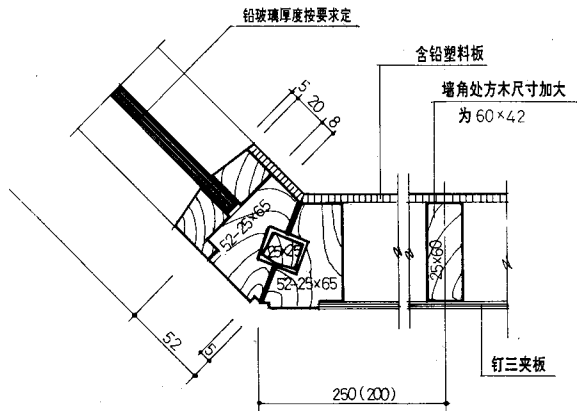

7


注：防护隔断框材亦可用铝合金代替，尺寸不变，里边亦采用射线防护塑料板，外饰面亦可用保丽板




墙角处控制台 3 型

控制台操作室


图集号	辽 931805
页次	10

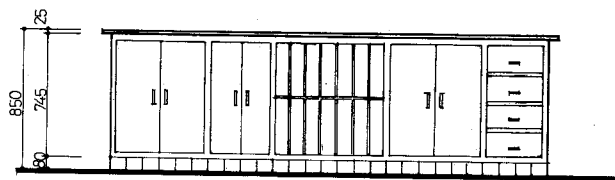


暗室工作台立面

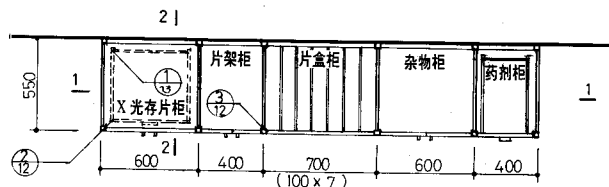

暗室工作台横剖面

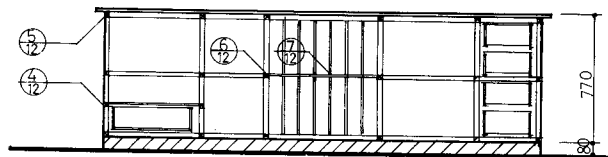

1—1 剖面

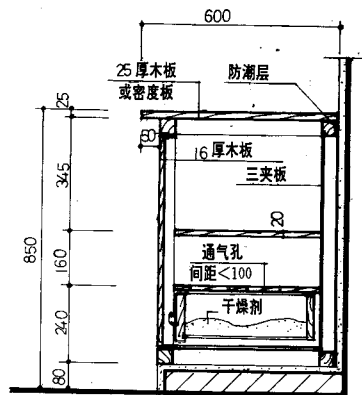


2—2 剖面

- 说明: 1. 本图适用于暗室干燥操作间。
 2. 木制作外露面刷深色磁漆颜色由设计人确定。
 3. 如有条件可采用铝合金框, 面层采用聚塑板。
 4. 工作台若不与墙联结, 靠墙处可不做防潮。


暗室工作台

图集号 辽 931805


页 次 11




①




②




④

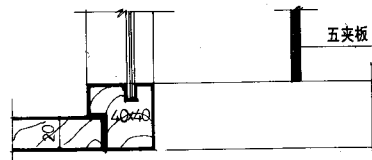


③



⑥




⑦




⑤

暗室工作台


图集号	辽 931805
页 次	12

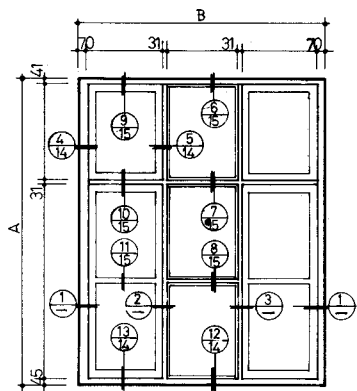


窗外立面

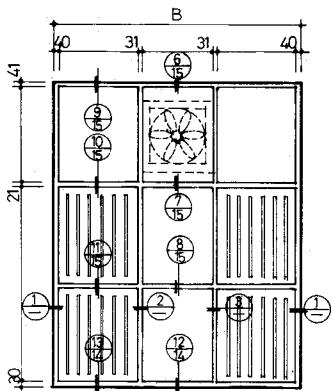

窗内立面

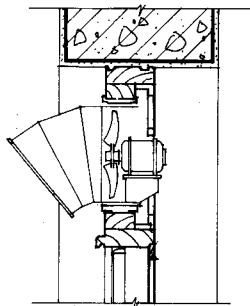

轴流通风机安装示意

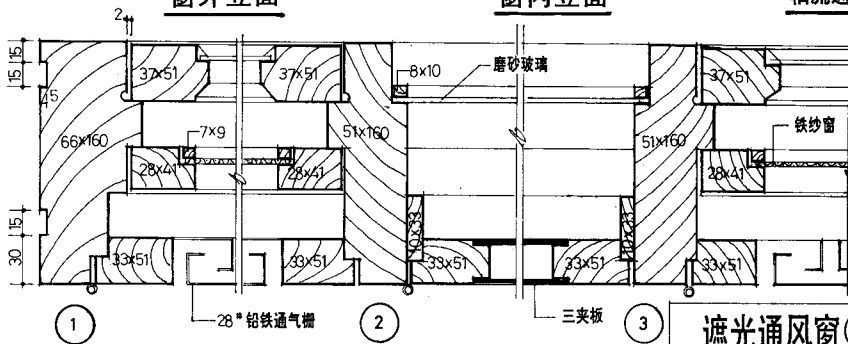


注: 1. A、B 表示窗高与窗宽由具体设计确定。
2. 轴流通风机外口亦做遮光通气栅。
3. 轴流通风机规格由具体设计选定, 其安装详见暖通标准图。


遮光通风窗(一)

图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	13
----	----

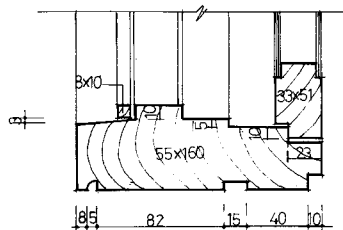


12

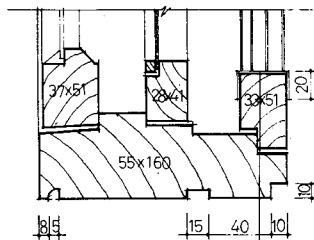

13

1 厚镀锌铁板外
喷防锈及漆银粉

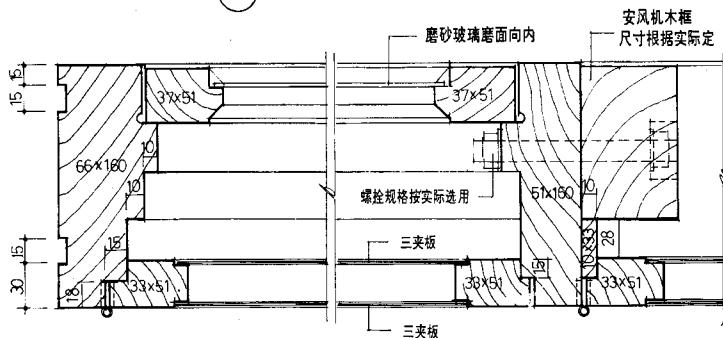



4

5





遮光通风窗(一)

图集号 辽 93J805


页 次 14

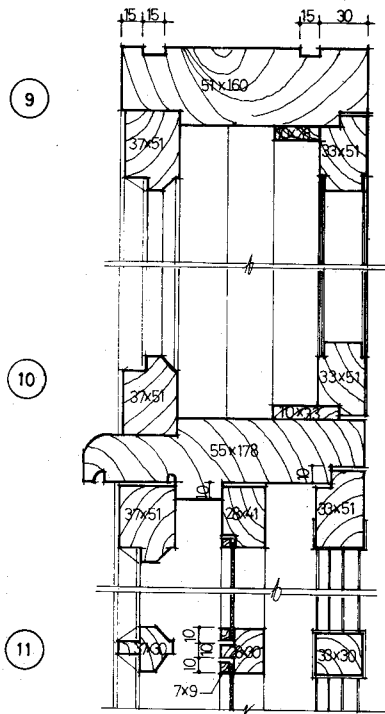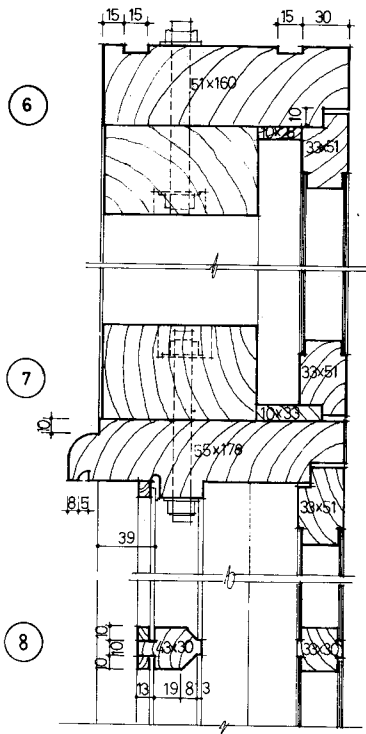




遮光通风窗(一)

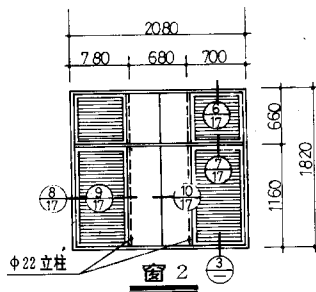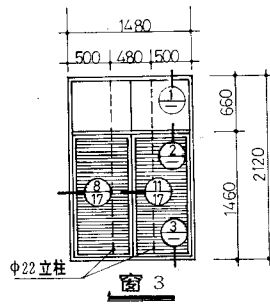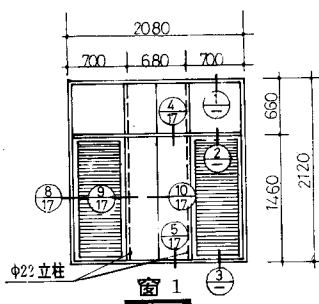

说明：此窗立面为内视图，外窗为普通窗

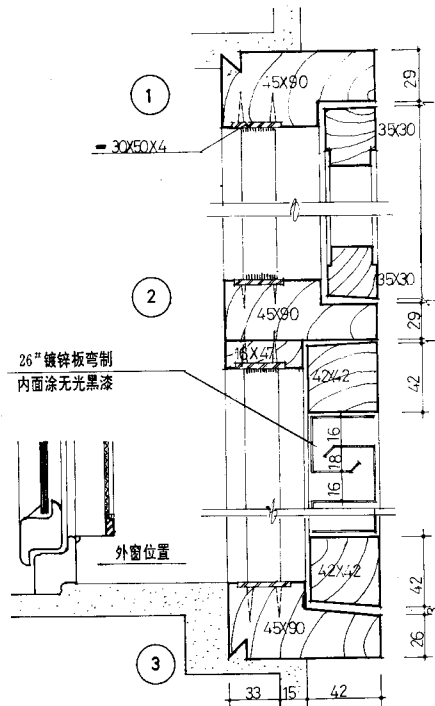

遮光通风窗(二)

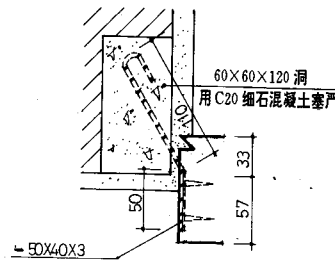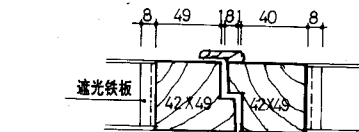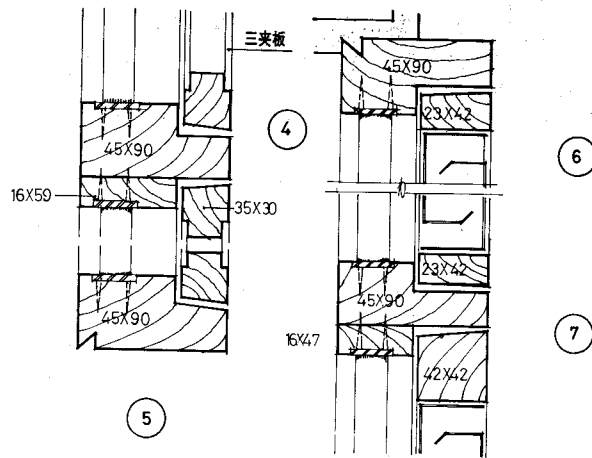


说明：此窗为基本窗扇，可进行多种组合，外窗
可以同立面其它窗一样，材质和窗立面形
式不限，宜做单框双层推拉窗此窗为不保
温窗，故外窗应考虑为保温窗。

遮光通风窗(二)


图集号 辽 93J805

页次 17

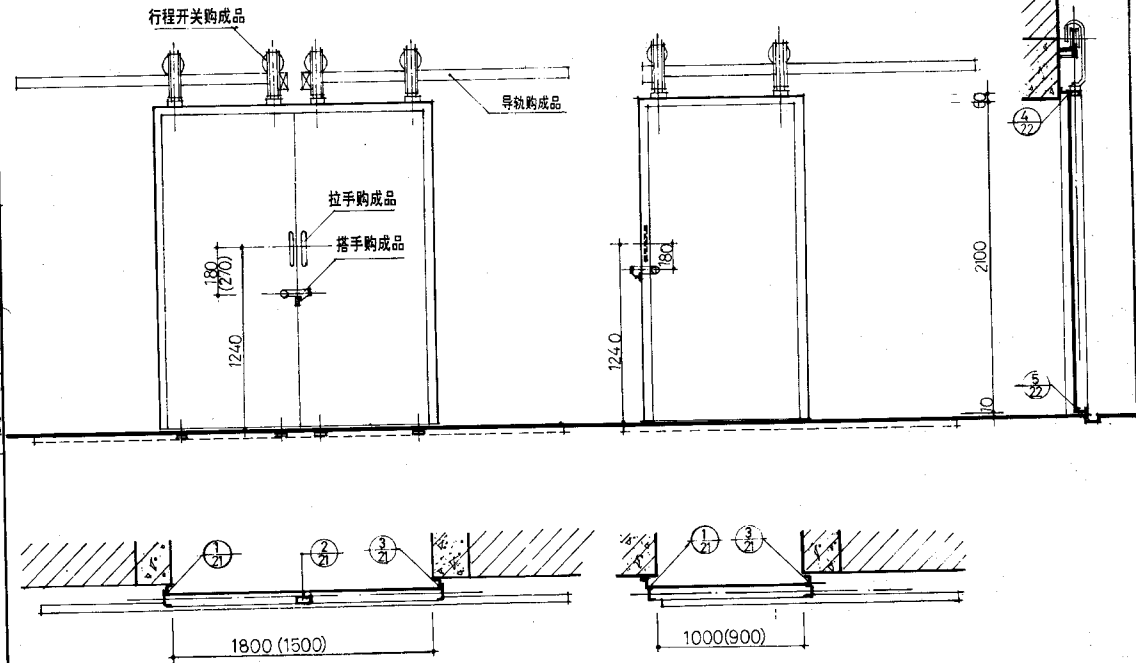

推拉 X 光防射线门



图集号	辽 93J905
页次	20

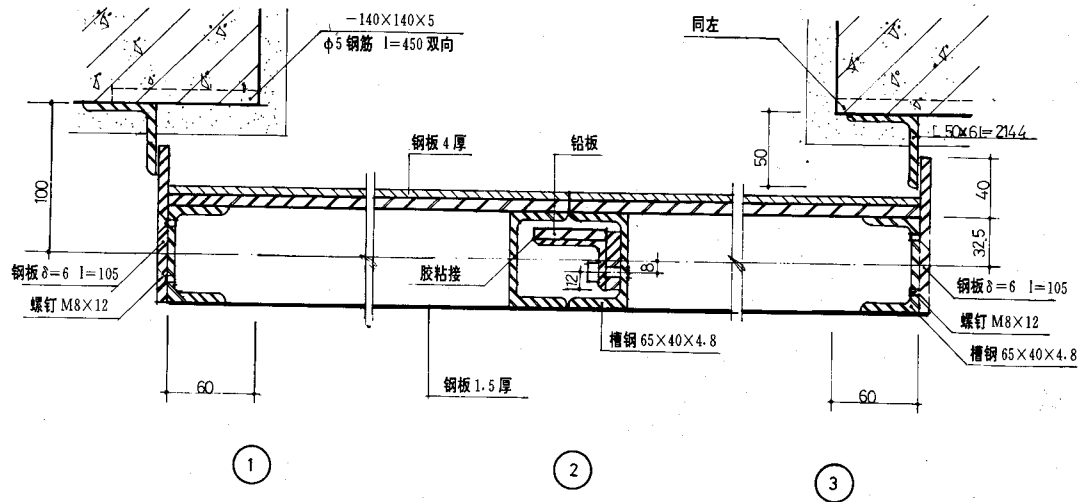

推拉 X 光防射线门

图集号 辽 93J805

页次 21

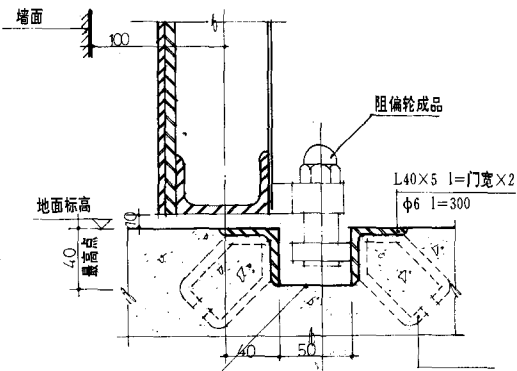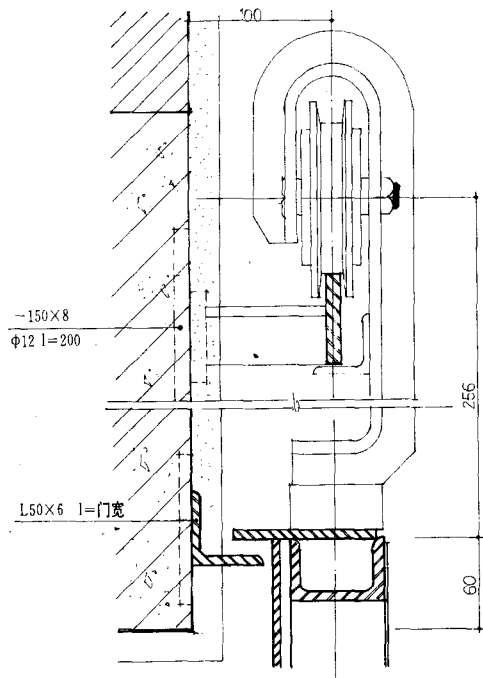

沟底混凝土随打随抹光
从门洞口中心向两侧各
做 0.5% 的排水坡


4

5


推拉 X 光防射门

图集号 辽 931805

页次 22

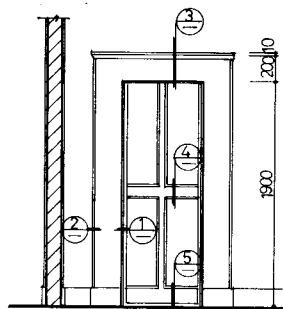


遮光转门立面




遮光转门平面

注：门油漆颜色见单体设计

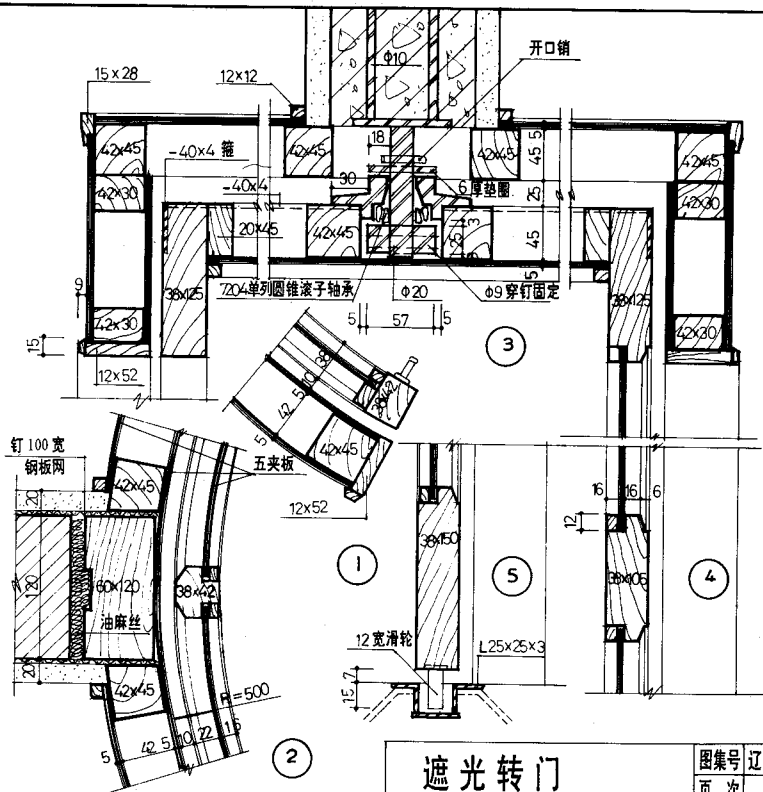

遮光转门

图集号	辽 93J805
页 次	23




注:多层胶合板根据具体情况而定
几层,门位置见单体设计,防
射线门见 19~20 页


固定铅屏风

图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	24
----	----

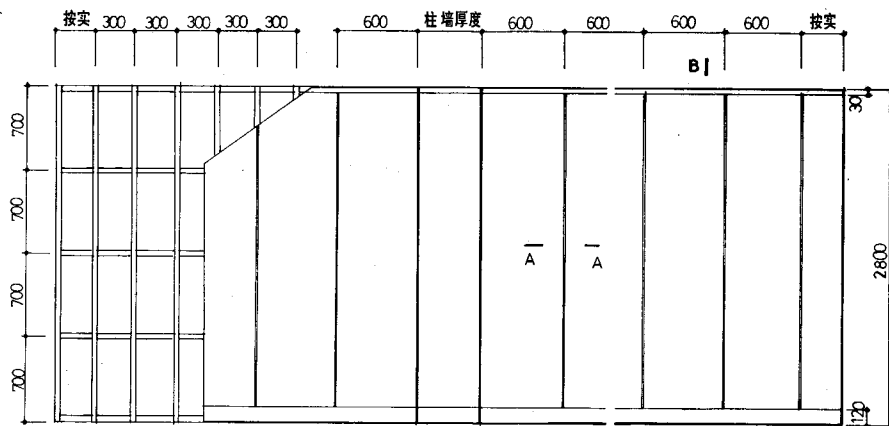

墙面展开立视图

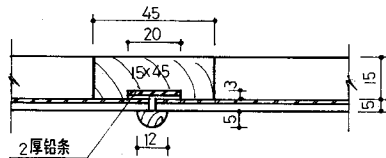


A—A 剖面

注: 复合板表面油
漆颜色按工程设计

XFF-01复合板


木踢脚

B—B 剖面

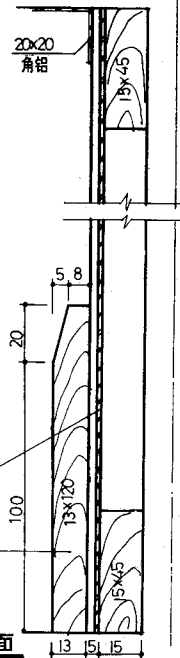


防射线墙面作法

图集号 辽 93J805
页次 25

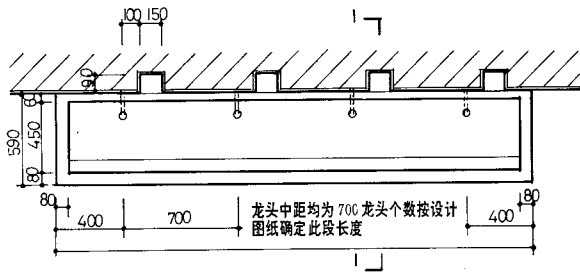


洗手池平面

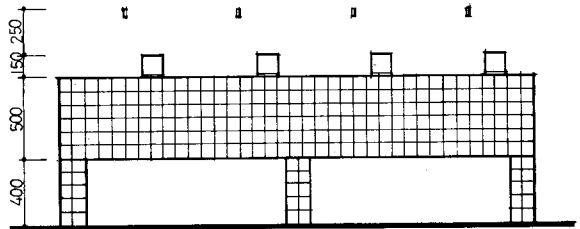


洗手池立面

说明：面层采用白水磨石或白瓷砖
“开关采用脚踏、漆靠、臂靠
光电管等水源开关。
高度宜为 850—900 深度 500—590

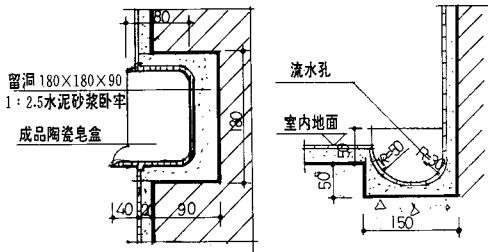

①


②

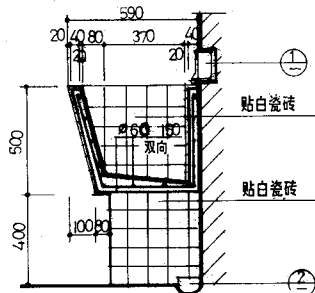


1—1 剖面

手术室洗手池

图集号	辽 93J805
页 次	26

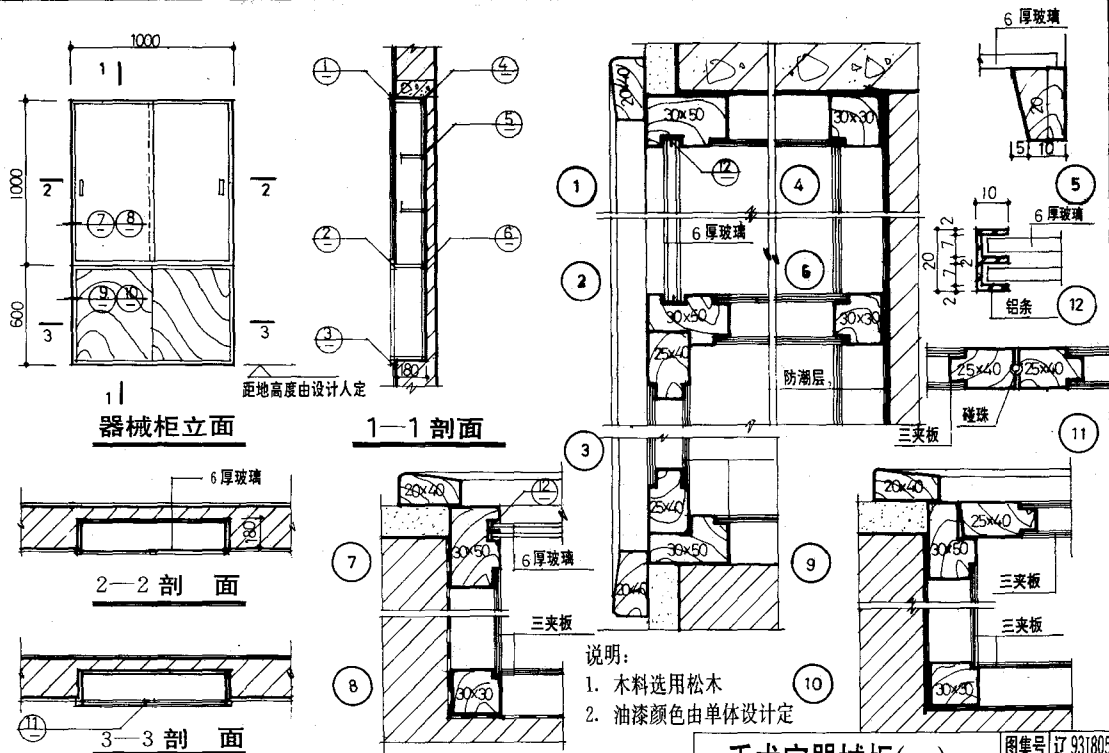


手术室器械柜(一)

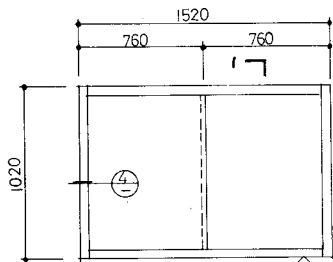


1 距地高度由设计人定

器械柜立面




1—1 剖面

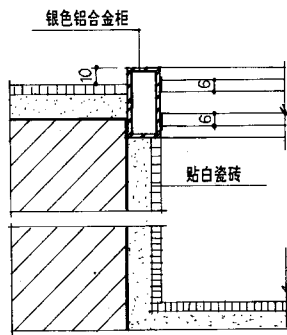

4

说明：本图也适用于购成品器械柜，内贴瓷砖颜色亦可由设计人定。铝合金框材规格可自定，图中仅为示意，柜四周均选用铝合金材质。


1

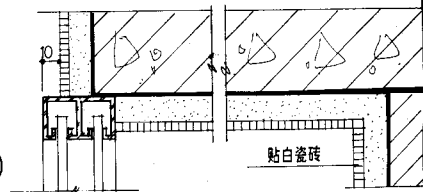

贴白瓷砖

25×25×2角铝

6厚玻璃

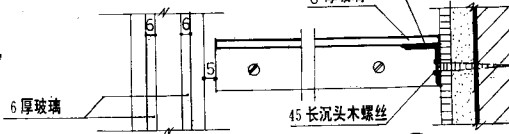


6厚玻璃


45长沉头木螺丝

3

2

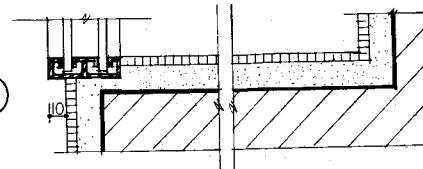


手术室器械柜(二)

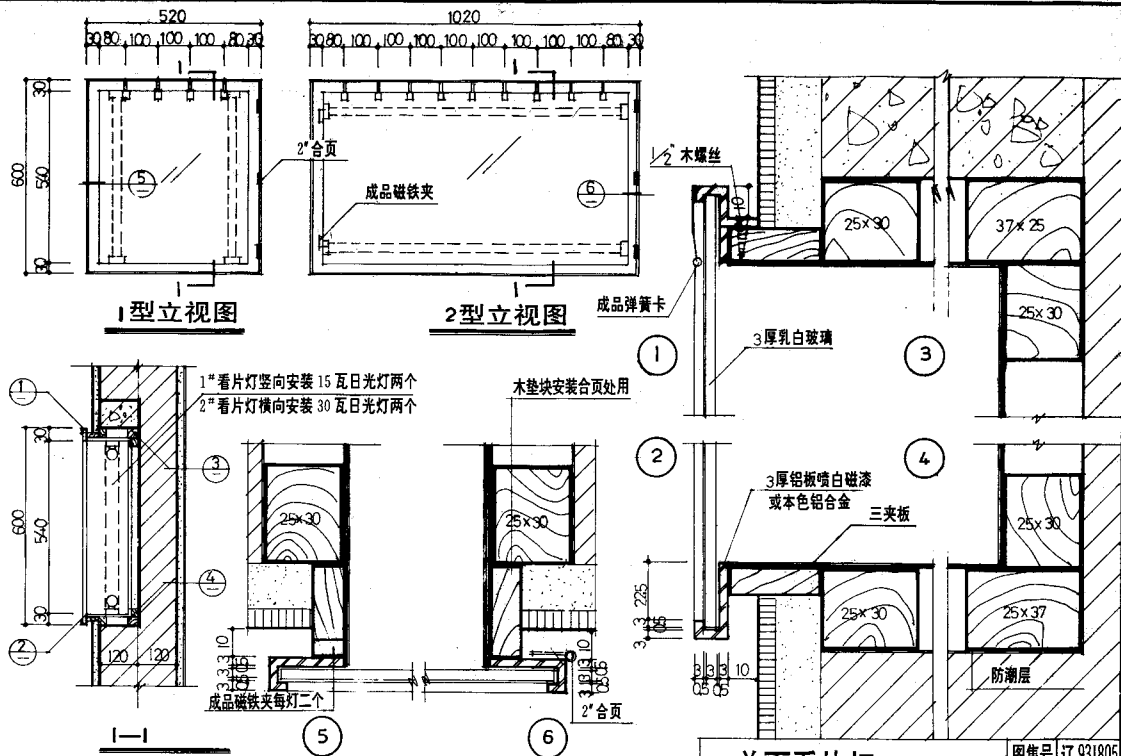


单面看片灯

图集号 辽 931805


页次 29




3型立视图

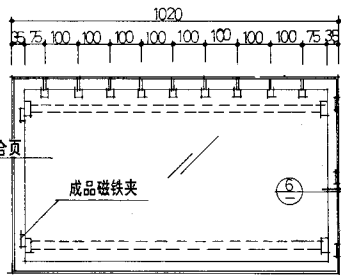


4型立视图

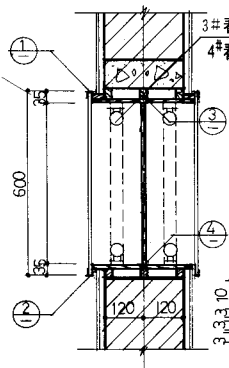


1-1 剖面




5




6

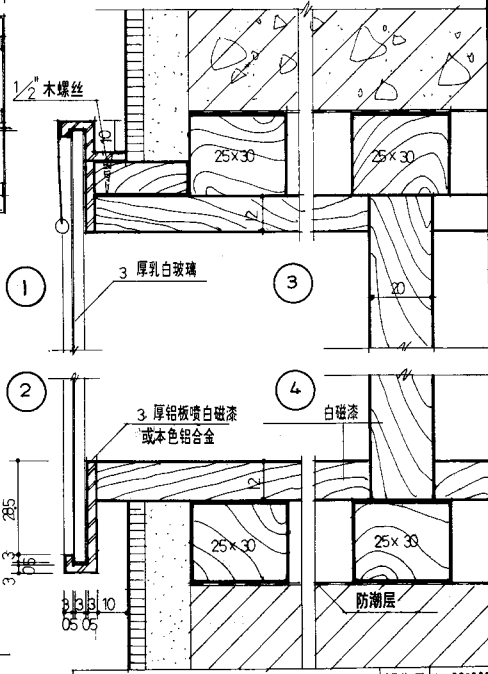



双面看片灯

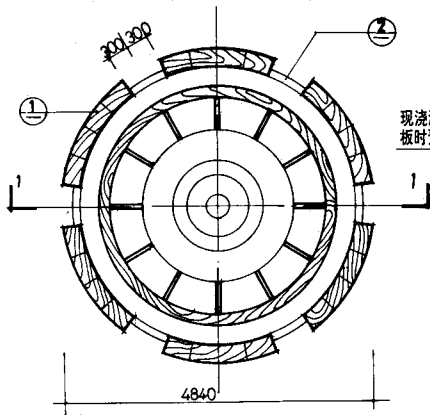

观察台平面

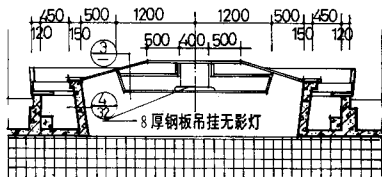

1—1 观察台剖面

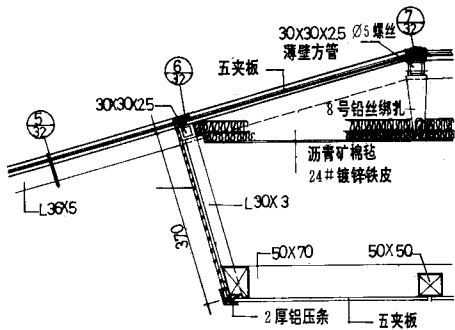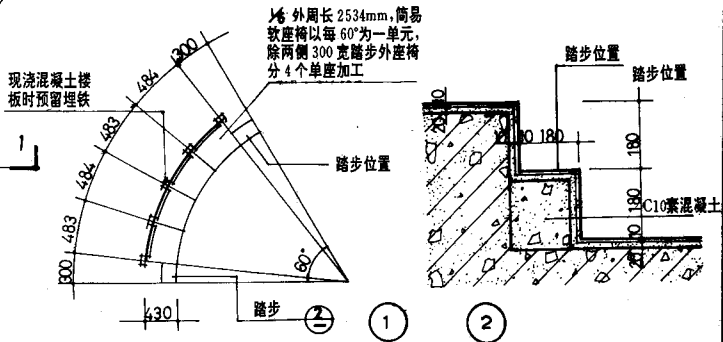


手术室观察台

图集号	辽 93J805
-----	----------


页次	31
----	----




手术室观察台

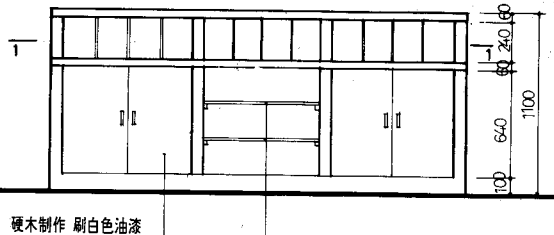

护士台立面

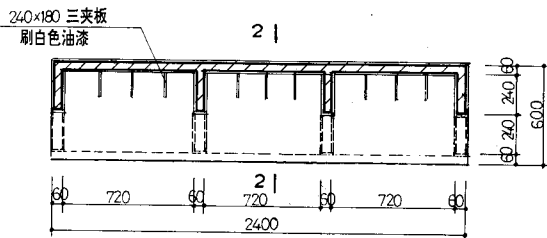

1-1 剖面图

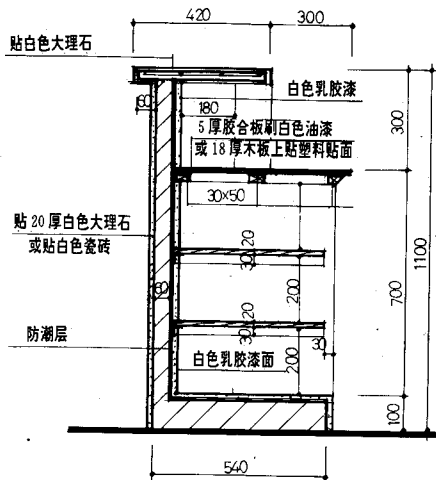


2-2 剖面图

- 说明: 1. 本图为开敞式护士台, 选用者可按此图组合多种多样式;
2. 柜门节点参见检验台节点。
3. 设计者可改变瓷砖及油漆颜色, 自行注明。

护士台大样(一)


图集号 辽 93J805

页次 33

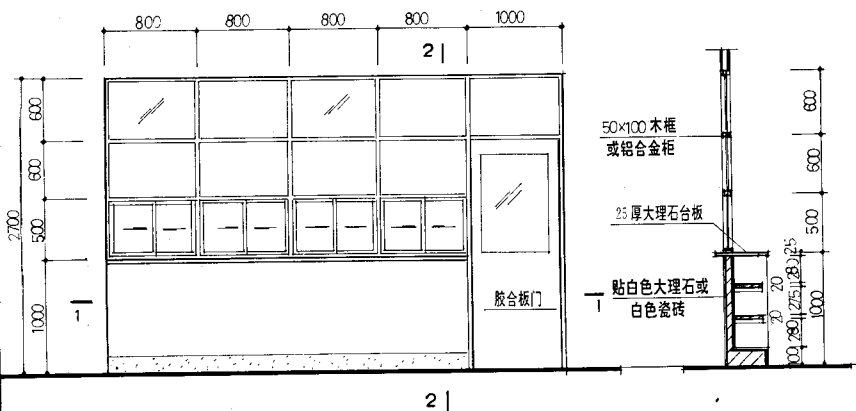

护土台外立面






2—2 剖面图

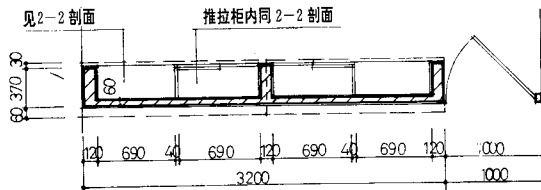

1—1 剖面图

- 说明:
1. 本图为封闭式护土台
 2. 玻璃隔断可采用木制柜或银白色铝合金柜
 3. 台面亦可采用 25 厚木板上刷白色油漆
 4. 护土台柜节点参见暗室工作台节点

护土台大样(二)





3. 油漆品种及颜色由设计人定

检 验 台


图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	35
----	----

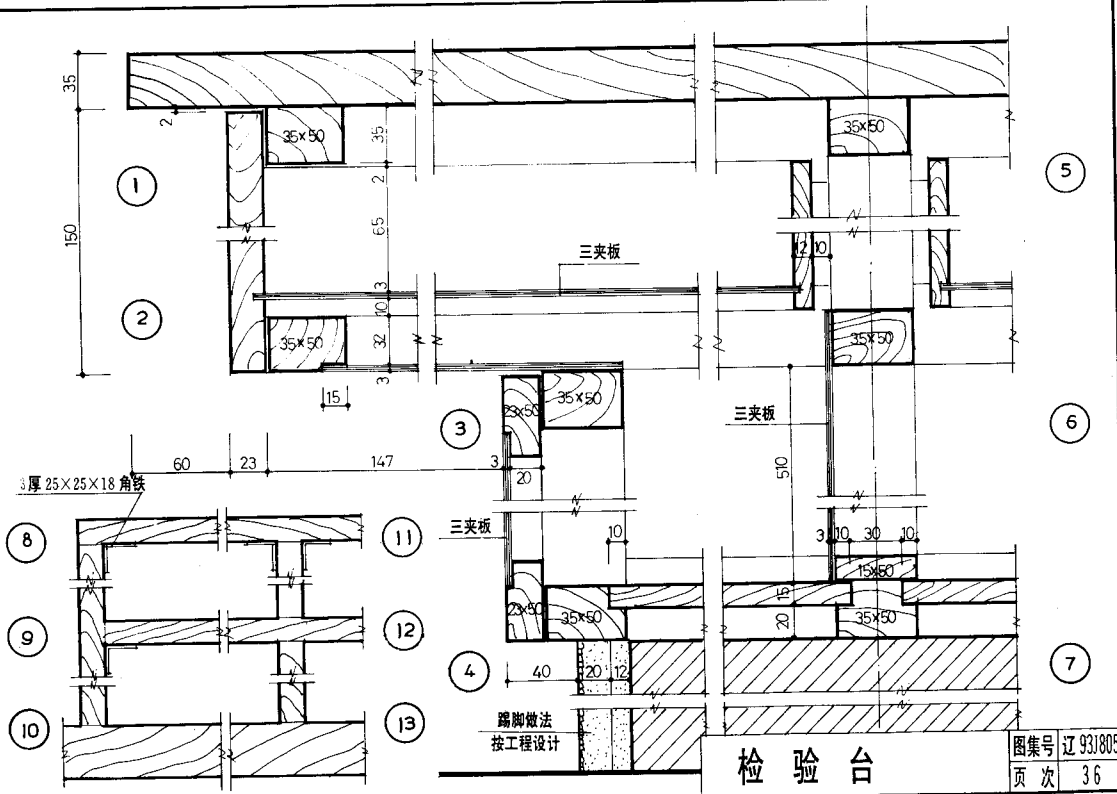

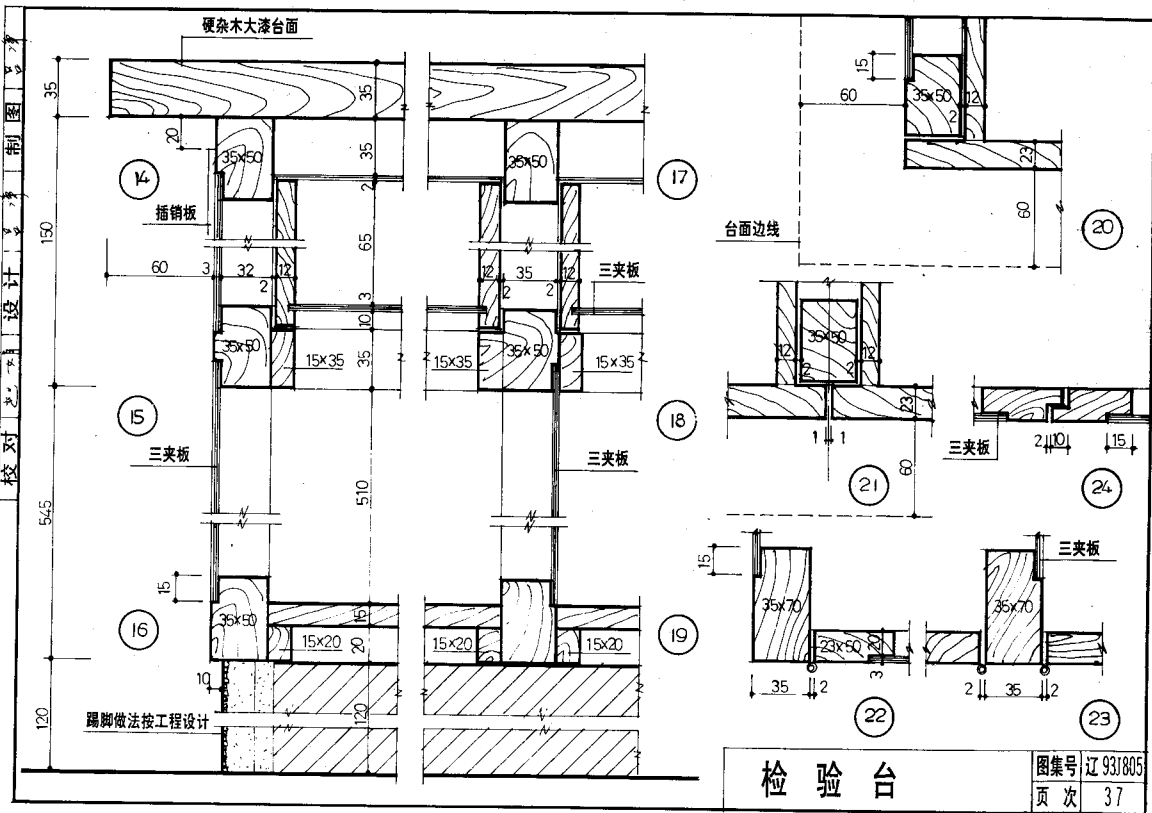


检 验 台

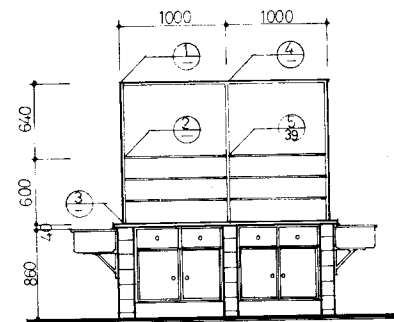


1 2 3 型立面

400×600 化验盒

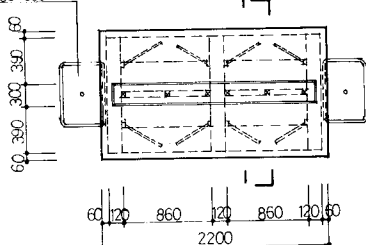


1 2 3 型平面

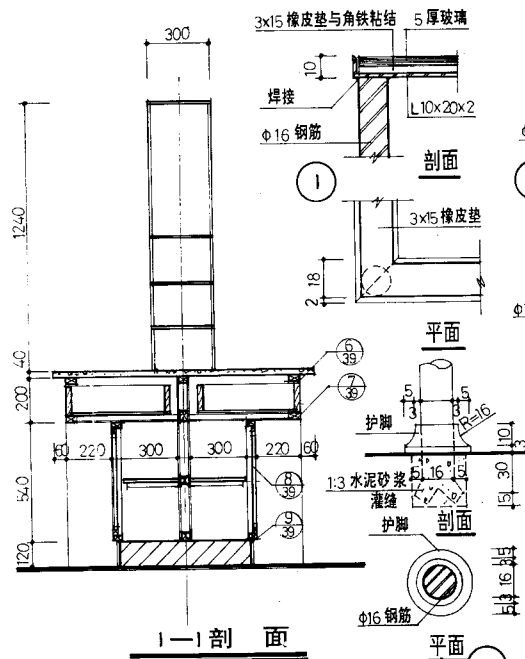


1-1 剖面


3x15 橡皮垫与角铁粘结 5 厚玻璃



剖面




平面




剖面




平面




剖面



平面



剖面






平面

4

无菌室化验台

图集号 辽 931805


页次 38

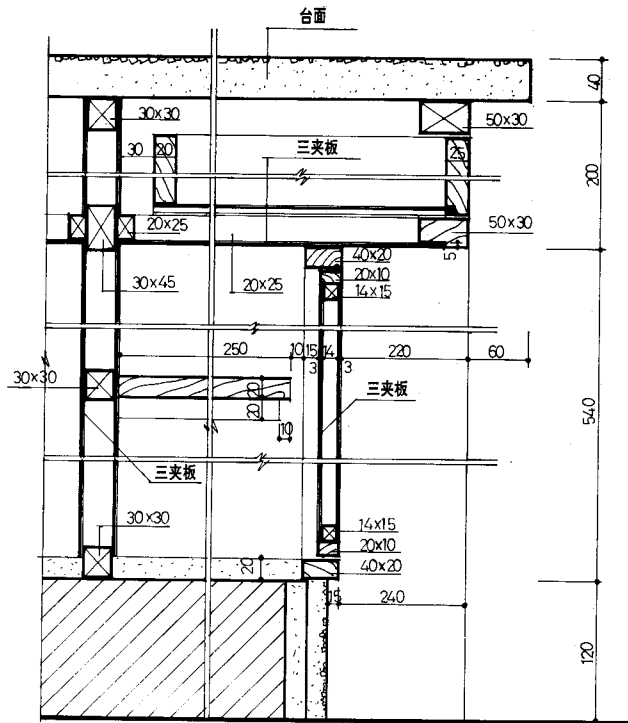


- 说明：1. 台面材料分三种：①白色水磨石
②白瓷砖贴面
③大理石贴面
2. 台板采用40厚现浇C20细石混凝土
土Φ6钢筋网@100
3. 木制作外露面刷磁漆颜色由单体设计定
4. 砖砌外露面贴白色瓷砖

无菌室化验台


图集号 辽 93J805
页 次 39

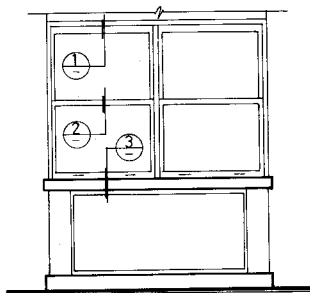




通风柜正立面




通风柜侧立面

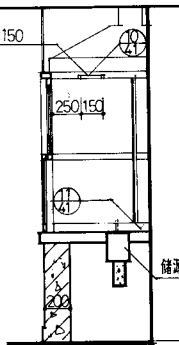

剖面

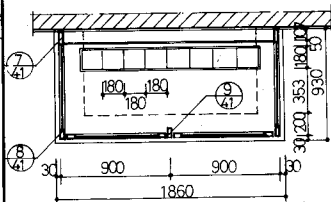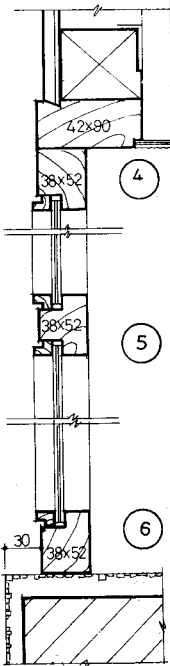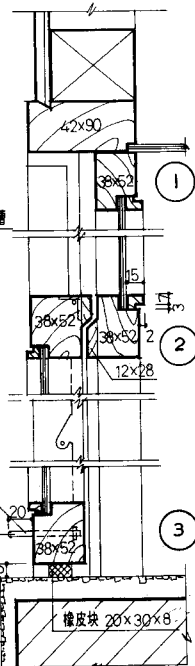


通风柜平面

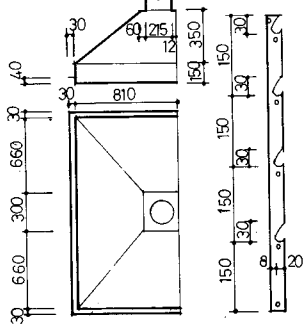

吸 气 罩

铁肖口


通风柜

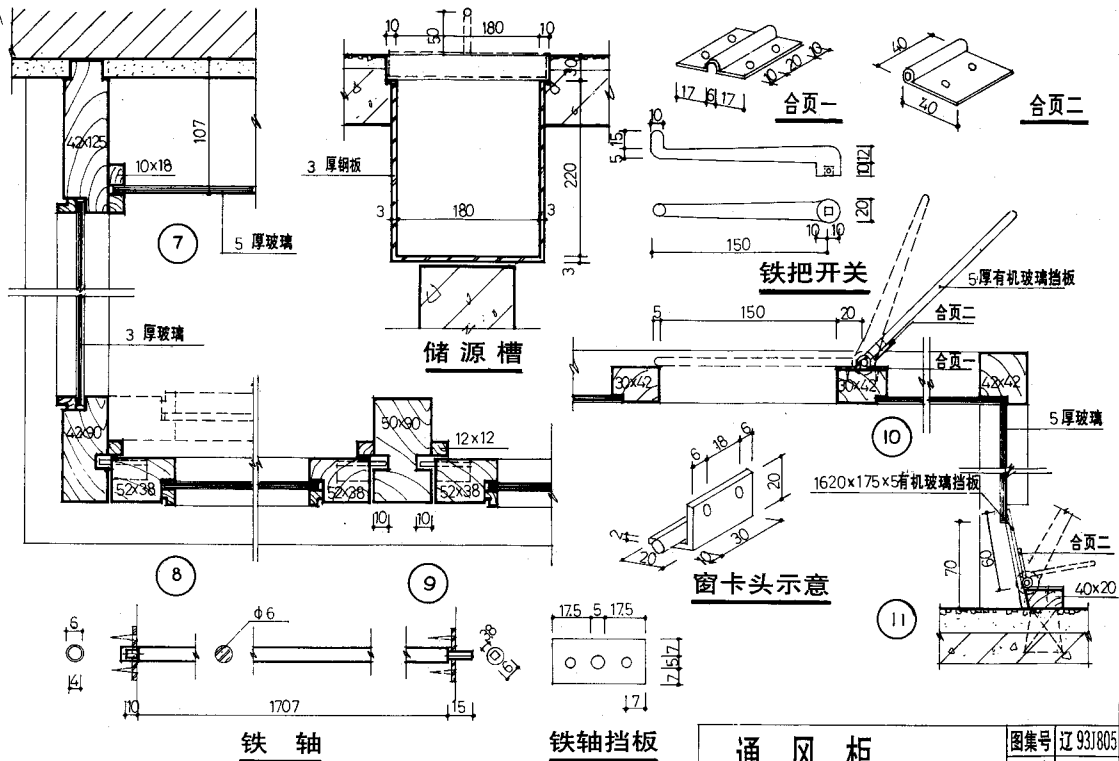


通风柜

图集号	辽 93J805
-----	----------


页次	41
----	----

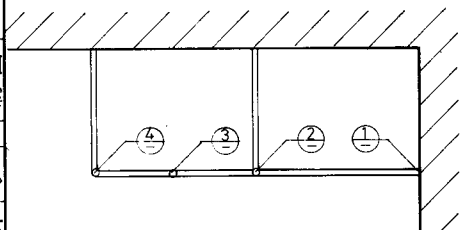


吊帘杆节点平面示意

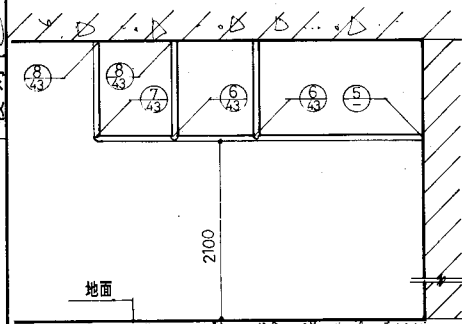


吊帘杆节点立面示意

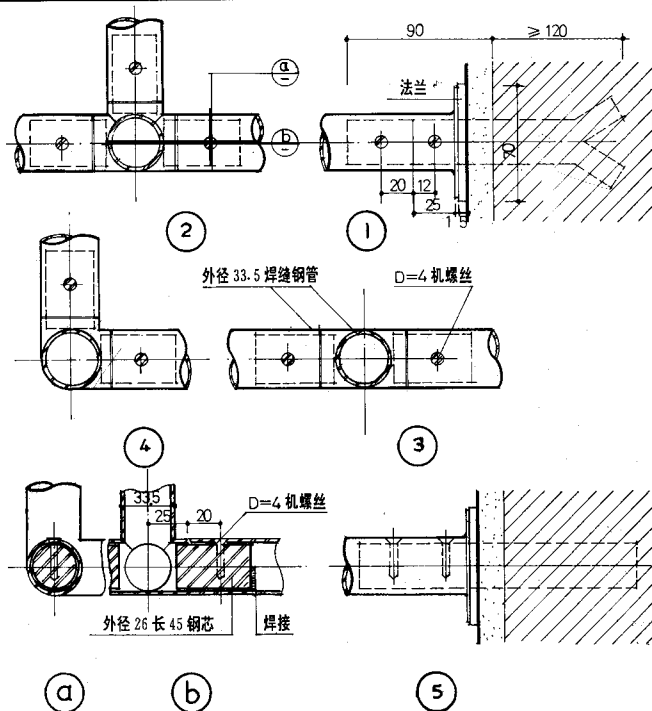


吊杆大样




预制楼板固定吊杆铁件大样



现浇楼板固定吊杆铁件大样

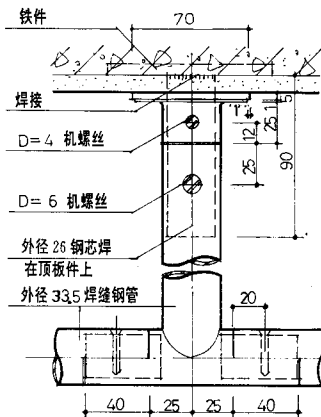

8



6


7

说 明

1. 施工顺序：先焊吊杆顶钢芯，然后固定吊杆法兰固定吊杆，吊杆固定后，埋水平杆钢芯入墙，固定水平杆法兰最后固定水平杆
2. 吊杆水平杆长短可在现场下料，然后现场钻螺丝孔
3. 水平杆考虑装卸、拉扯帘子方便，施工时，注意接口、螺丝、平滑。
4. 吊杆，水平杆法兰的焊缝要锉光滑，然后镀铬，抛光。
5. 吊杆入墙处，预留洞 $120 \times 120 \times 120$ ，C20 细石混凝土卧牢。


吊杆大样

图集号	辽 931805
页次	43

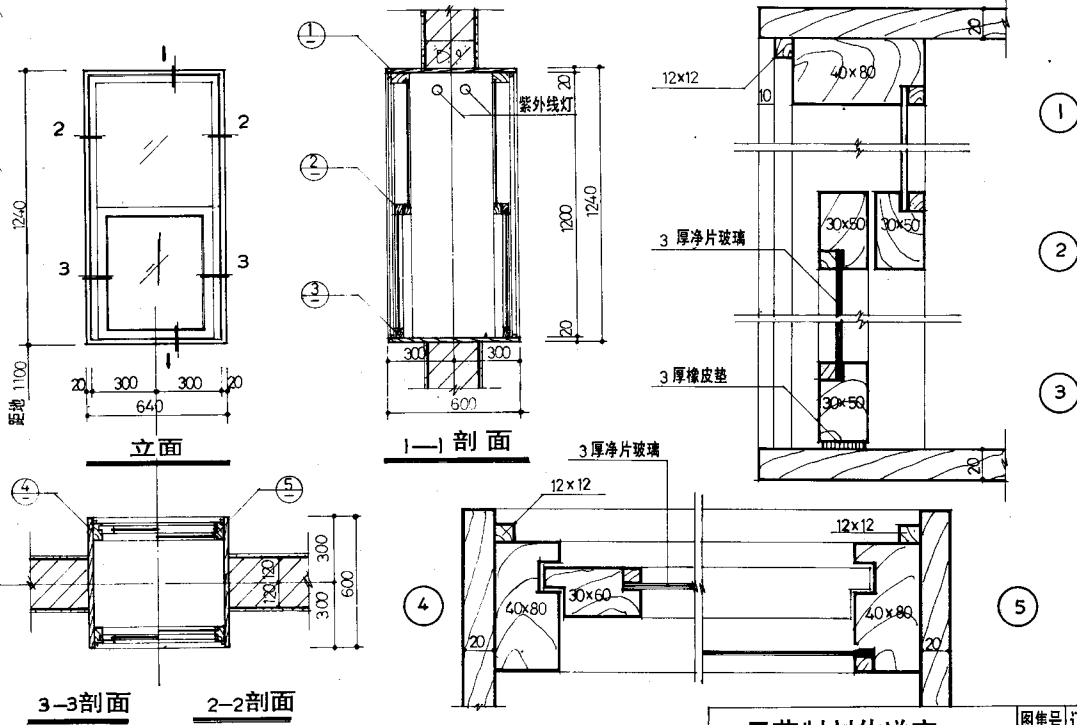


注：提拉窗固定方式见《辽92J702》14 页

无菌制剂传递窗

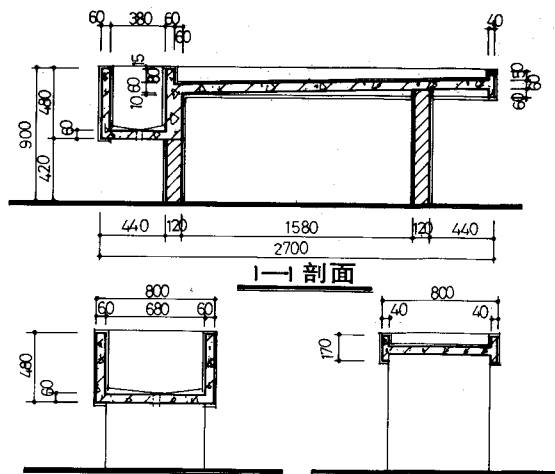


2—2 剖面

3—3 剖面

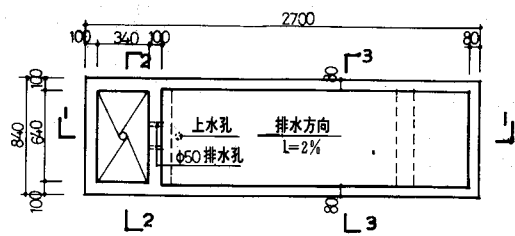

解剖台平面

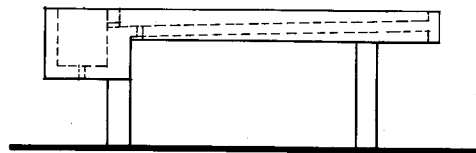


解剖台立面


- 说明: 1. 解剖台用C20细石混凝土一级钢
双向配筋 $\phi 6@150 \sim 200$
2. 台外露面及台内壁均贴白磁砖
3. 上、下水位置及配管由设备专业在具
体设计中确定

解剖台大样


图集号 辽 931805
页 次 45

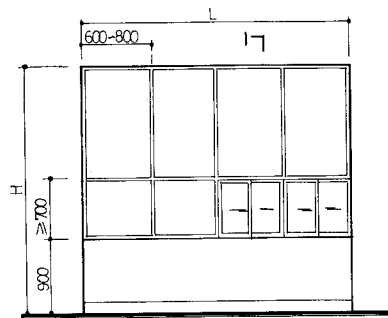


①型立视图

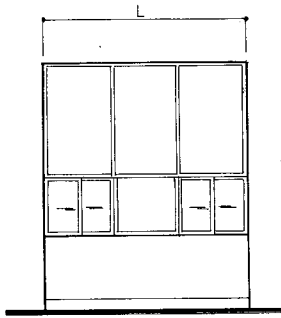


②型立视图

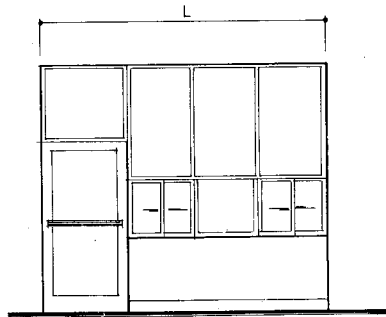

③型立视图

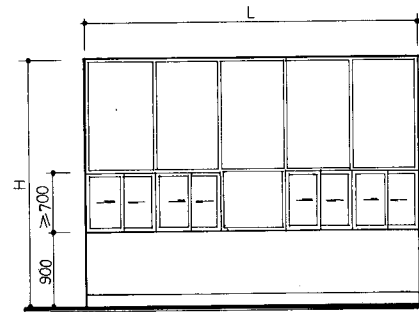

④型立视图




1—1剖面

说明





1. 图中L、H 根据实际要求确定。
2. 采血隔断框材可选用硬木制作
3. 窗台板可选用a:大理石台板, b: 水磨石台板
4. 挂贴大理石台板作法可参见化验窗口大样图

采血隔断


图集号	辽 931805
页次	46

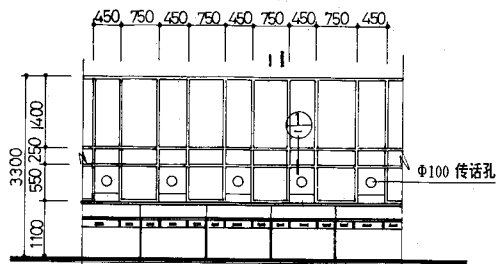


挂号收费窗口内立面

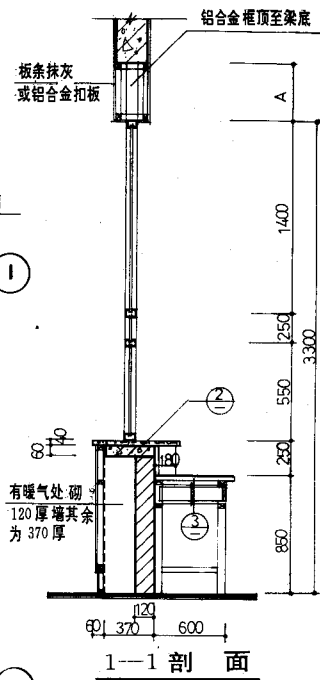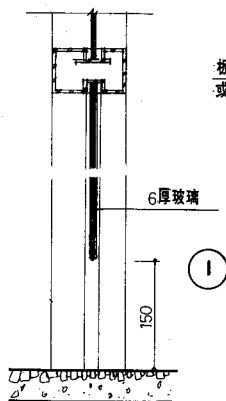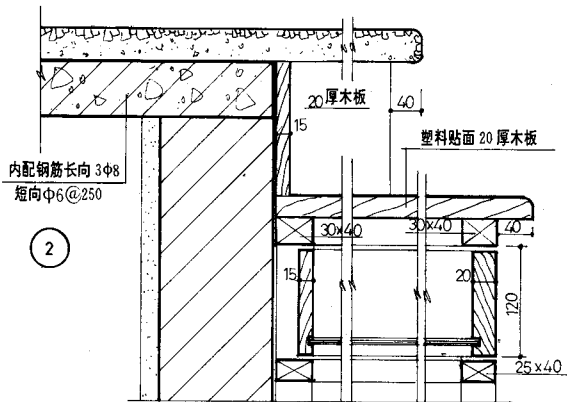


挂号、收费窗口大样

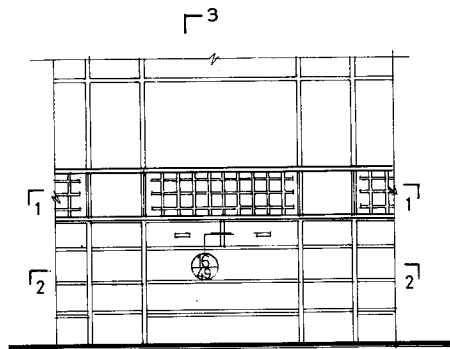


L₃
窗下药柜立面

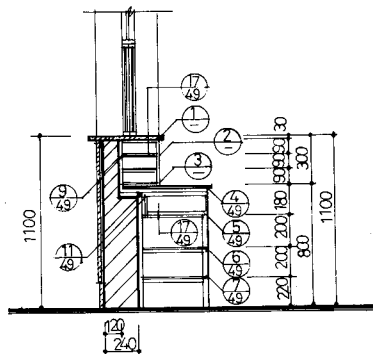


3—3 剖面

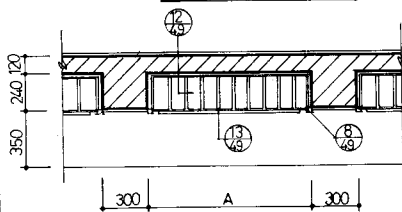

1—1 剖面

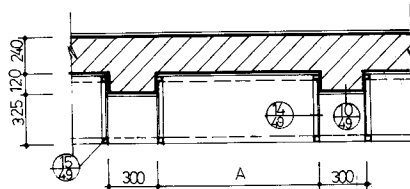


2—2 剖面

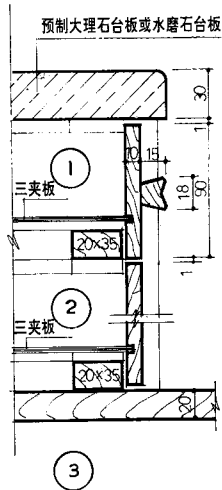

- 说明: 1. A 值根据窗口大小确定 一般为 1000 ~ 1800
2. 窗口外侧贴大理石板或水磨石板, 规格由具体设计确定



药局窗下药柜大样

图集号 辽 93J805
页次 48

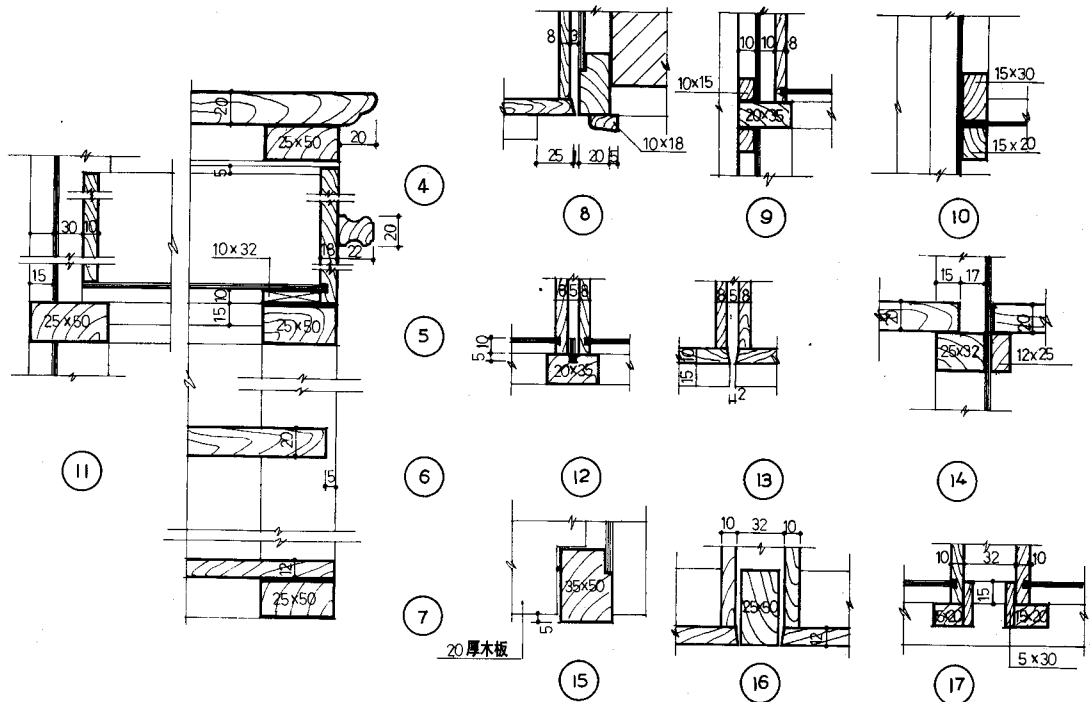

药局窗下药柜大样


图集号	辽 931805
页次	49

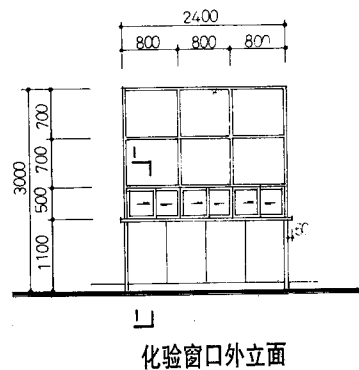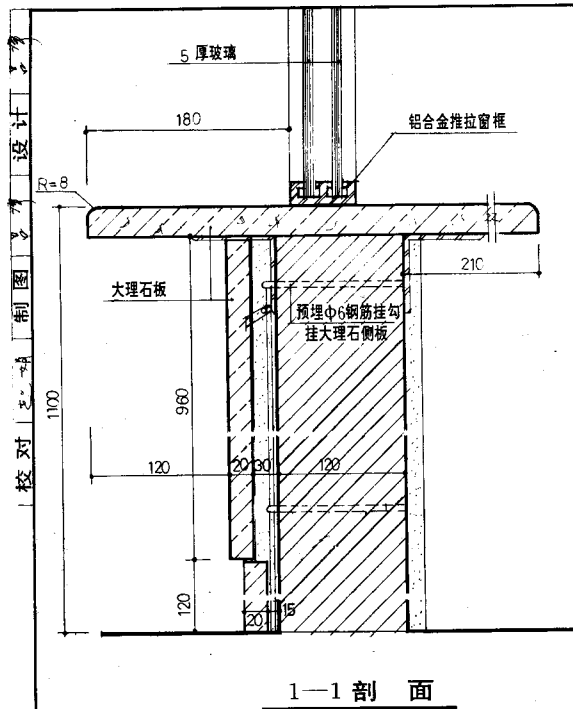


- 说明: 1. 化验窗口亦可根据具体设计确定长度及高度尺寸
 2. 台板为①成品大理石台板
 ②水磨石台板, 板厚 40, 双向配筋 $\Phi 6 @ 150$
 150 台板颜色根据具体设计而定

化验窗口大样


图集号	辽 931805
页 次	50

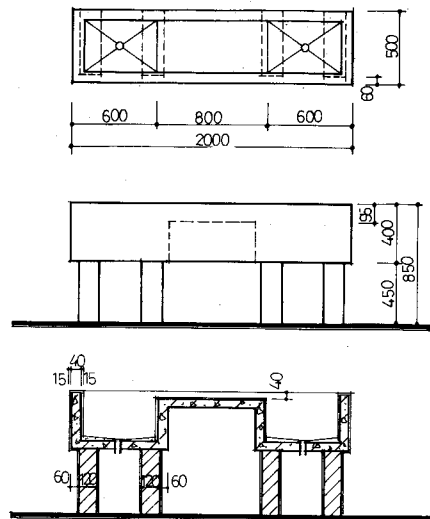

① 洗针池平、立、剖面

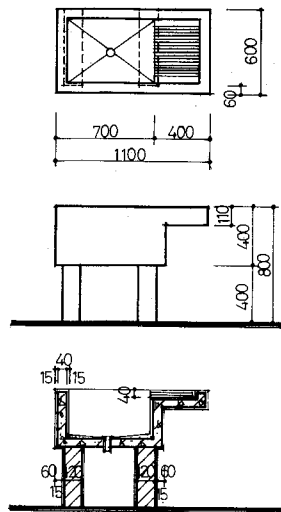

② 洗涤池(I)平、立、剖面

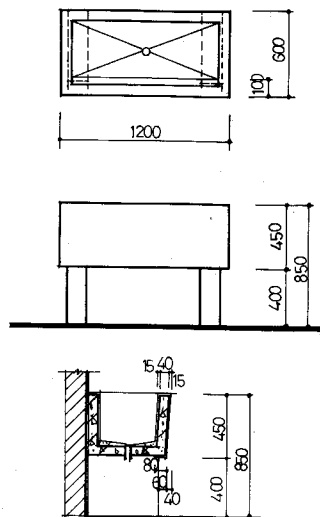

③ 洗涤池(II)平、立、剖面


说明: 1. 水池配筋均为双向 $\phi 6$, @150—200

2. 所有阴阳角处均做小圆角, $r=10$

3. 面层可做以下几种 a. 水泥, b. 普通水磨石, c. 白水泥磨石, d. 瓷砖,
若采用 a、b、c 型可直接用 40 厚面层做成水泥抹面或水磨石抹面。


洗针池、洗涤池

图集号	辽 931805
页次	51

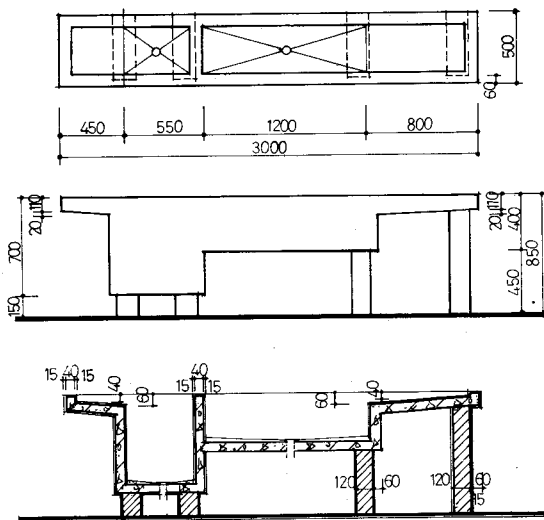

① 洗玻璃管池平、立、剖面


- 说明: 1. 水池配筋均为双向 $\Phi 6$, @150—200
 2. 所有阴阳角处均做小圆角, $r=10$
 3. 面层可做以下几种 a. 水泥, b. 普通水磨石, c. 白水泥磨石, d. 瓷砖,
 若采用 a、b、c 型可直接用 40 厚面层做水泥抹面或水磨石抹面。

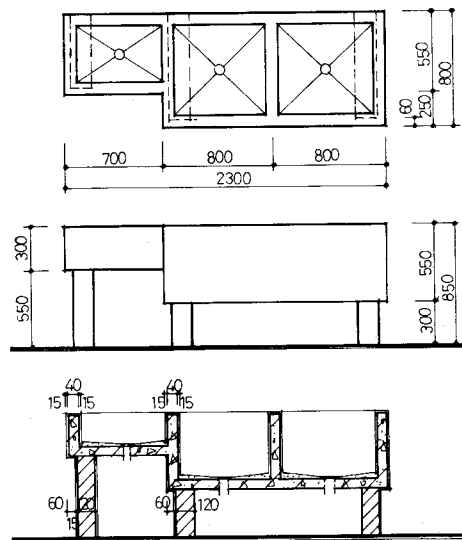


② 洗瓶池平、立、剖面

洗玻璃管池、洗瓶池


图集号	辽 931805
页次	52

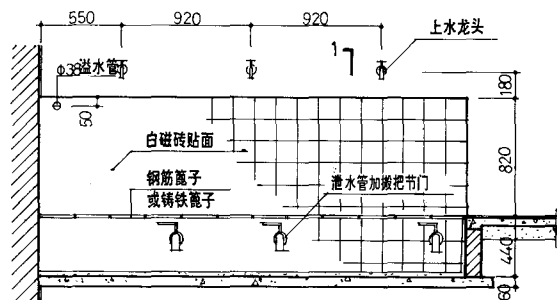

立 面

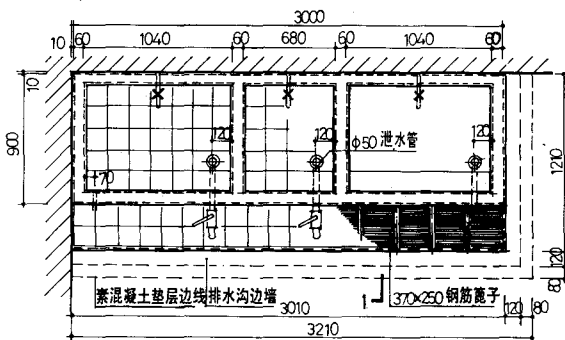

平 面

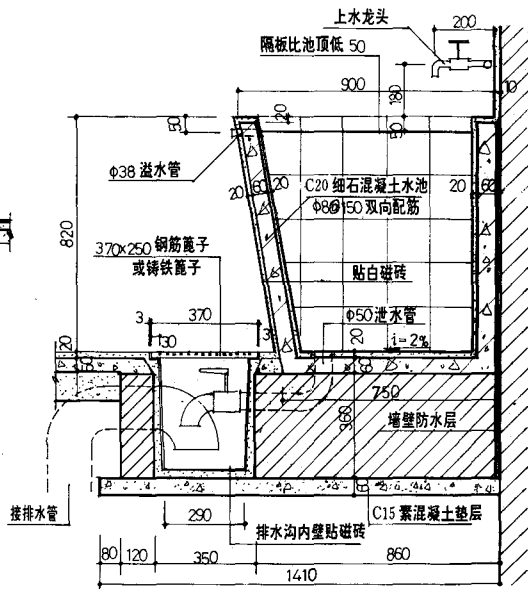


1—1 剖 面

说明：污物泡洗池为洗衣房所用




污物泡洗池

图集号	辽 931805
页 次	53

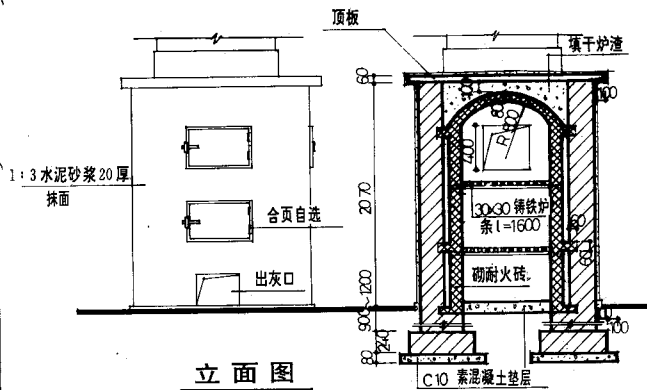



立面图

A—A平面图

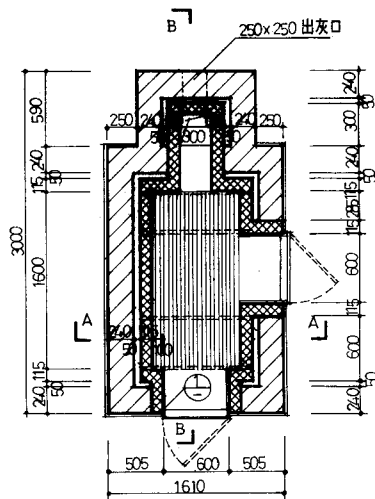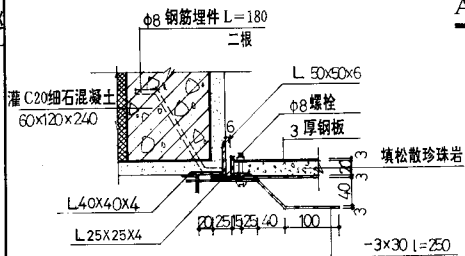


平面图



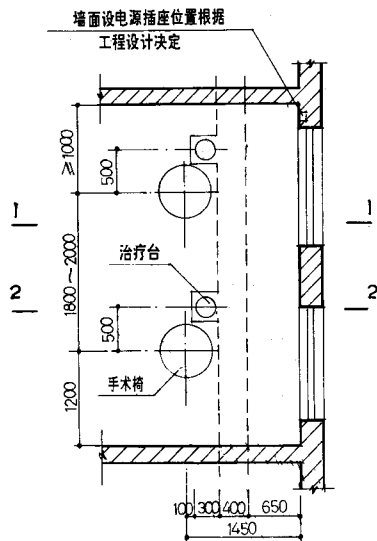


口腔科治疗室暗沟平面

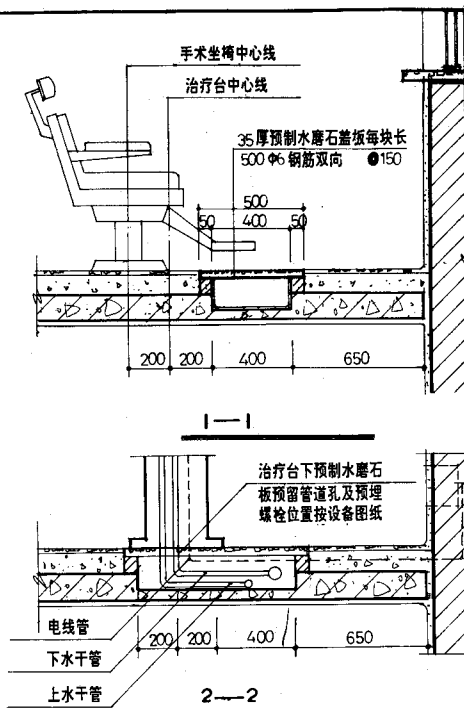


说明：带暗沟的治疗室亦可全部做
成木地板架空地面楼面比正
常楼面降 180~200。

口腔科治疗室暗沟

图集号 辽 93J805
页次 56

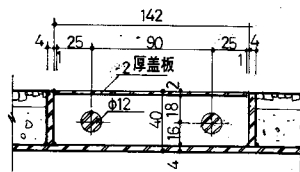


口腔科暗沟平面

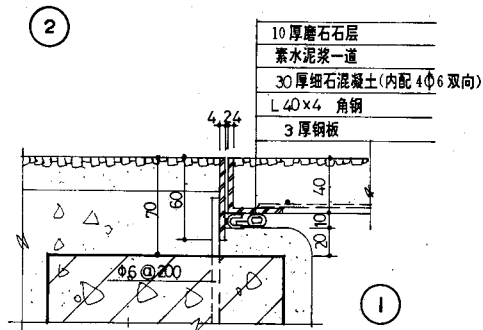


口腔科暗沟及检查盖


页次	57
----	----

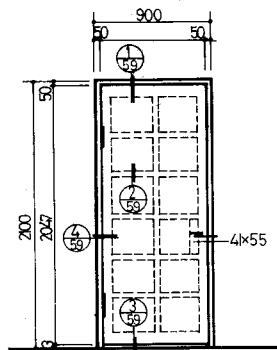


门立面

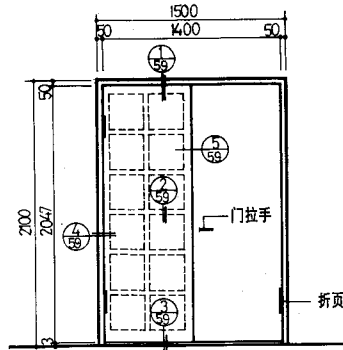


门立面




门口平面



门口平面

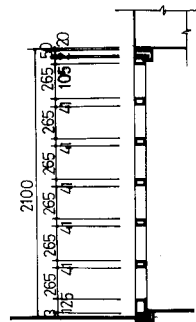

门口剖面




门贴脸图


⑥

说明：1、本隔音门适用于耳科测音室
2、测音室的墙壁、地面、顶棚隔音构造
根据具体要求在单体设计中确定


隔 音 门

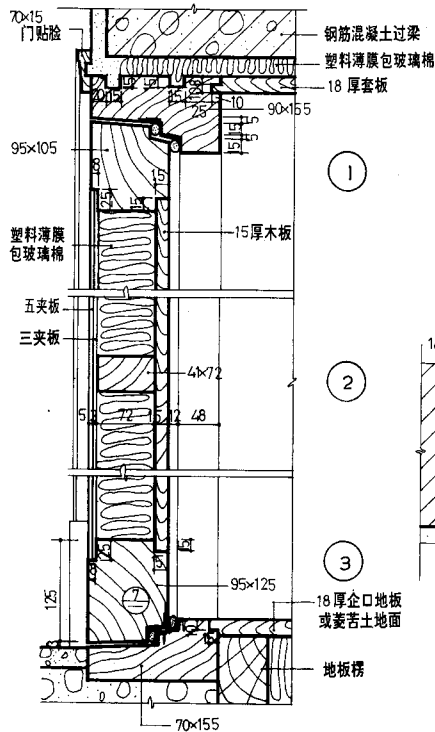

①




橡皮海绵压缝条

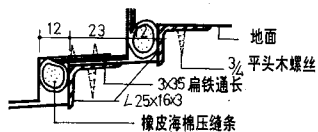

⑦

②

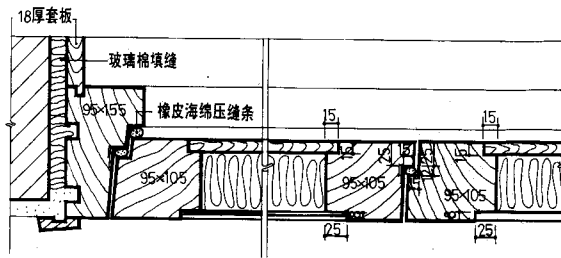

④


③

⑤

隔 音 门

图集号 辽 93J805

页 次 59





隔音窗

图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	60
----	----

预埋 $\phi 6$ 螺栓 $l=220$ 铁垫板厚 $20-30$ 垫木块(在各螺栓处)

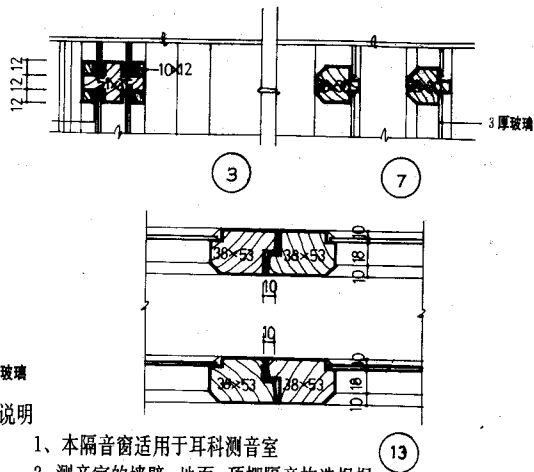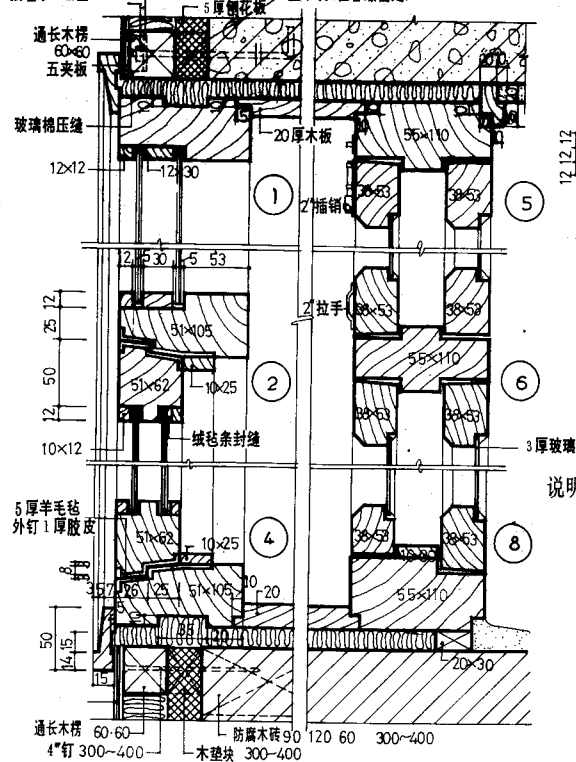


说明

- 1、本隔音窗适用于耳科测音室
- 2、测音室的墙壁、地面、顶棚隔音构造根据具体要求在单体设计中确定。
- 3、窗框周边因有松软隔音层与实墙隔开，安装时必须适当地加设木垫块填塞使其牢固
- 4、靠外面双层玻璃窗之内侧开启扇亦可改键固定玻璃


隔音窗

图集号	辽 93J805
-----	----------

页次	61
----	----

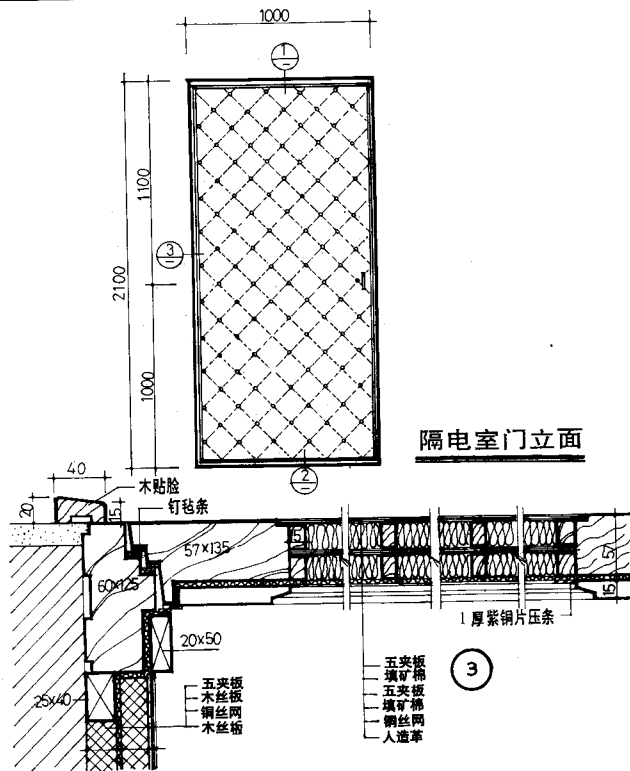

隔电室门立面

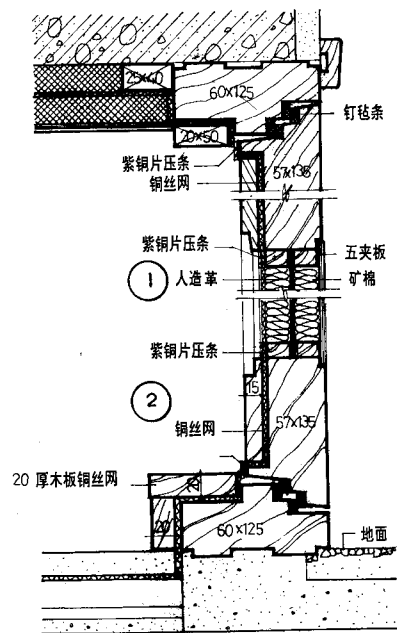

隔电室门

图集号 辽 931805

页 次 62

